

1과목 : 전기응용 및 공사재료

- 알칼리 축전지에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 전해액의 농도변화는 거의 없다.
 - 전해액은 묽은 황산용액을 사용한다.
 - 진동에 약하고 급속 충전방전이 어렵다.
 - 음극에 Ni 산화물, Ag 산화물을 사용한다.
- 서미스터(Thermister)의 주된 용도는?
 - 온도 보상용
 - 잡음 제거용
 - 전압 증폭용
 - 출력 전류 조절용
- 전동기를 전원에 접속한 상태에서 중력부하를 하강시킬 때, 전동기의 유기기전력이 전원전압보다 높아져서 발전기로 동작하고 발생전력을 전원으로 되돌려 줌과 동시에 속도를 점차로 감속하는 경제적인 제동법은?
 - 역상제동
 - 회생제동
 - 발전제동
 - 와류제동
- 필라멘트 재료의 구비조건에 해당되지 않는 것은?
 - 용해점이 높을 것
 - 고유저항이 작을 것
 - 선팽창 계수가 작을 것
 - 높은 온도에서 증발성이 적을 것
- 일반적인 농형 유도전동기의 기동법이 아닌 것은?
 - Y- Δ 기동
 - 전전압 기동
 - 2차 저항 기동
 - 기동 보상기에 의한 기동
- 2개의 SCR을 역병렬로 접속한 것과 같은 특성의 소자는?
 - GTO
 - TRIAC
 - 광사이리스터
 - 역전용 사이리스터
- 전동기의 정격(rate)에 해당되지 않는 것은?
 - 연속 정격
 - 반복 정격
 - 단시간 정격
 - 중시간 정격
- 공업용 온도계로서 가장 높은 온도를 측정할 수 있는 것은?
 - 철-콘스탄탄
 - 동-콘스탄탄
 - 크로멜-알루미
 - 백금-백금 로듐
- 열차가 정지신호를 무시하고 운행할 경우 또는 정해진 신호에 따른 속도 이상으로 운행할 경우 설정시간 이내에 제동 또는 지정속도로 감속조작을 하지 않으면 자동으로 열차를 안전하게 정지 시키는 장치는?
 - ATC
 - ATS
 - ATO
 - CTC
- 폭 15m의 무한히 긴 가로 양측에 10m의 간격을 두고 수많은 가로등이 점등되고 있다. 1등당 전광속은 3000lm 이고, 이의 60%가 가로 전면에 투사한다고 하면 가로면의 평균 조도는 약 몇 lx인가?
 - 36
 - 24
 - 18
 - 9
- 늑 아웃 펀치와 같은 목적으로 사용하는 공구의 명칭은?

- ① 히키
 - ② 리이며
 - ③ 호울 소우
 - ④ 드라이브이트
- 차단기 중 자연 공기 내에서 개방할 때 접촉자가 떨어지면서 자연 소호에 의한 소호방식을 가지는 기능을 이용한 것은?
 - 공기차단기
 - 가스차단기
 - 기중차단기
 - 유입차단기
 - 접촉자의 합금 재료에 속하지 않는 것은?
 - 은
 - 니켈
 - 구리
 - 텅스텐
 - 저압 가공 인입선에서 금속관 공사로 옮겨지는 곳 또는 금속관으로부터 전선을 뽑아 전동기 단자 부분에 접속할 때 사용하는 것은?
 - 엘보
 - 터미널 캡
 - 접지클램프
 - 엔트런스 캡
 - 전선관의 산화 방지를 위해 하는 도금은?
 - 납
 - 니켈
 - 아연
 - 페인트
 - 다음 중 등(램프) 종류별 기호가 옳은 것은?
 - 형광등 : F
 - 수은등 : N
 - 나트륨등 : T
 - 메탈 할라이드등 : H
 - 송전용 볼 소켓형 현수애자의 표준형 지름은 약 몇 mm 인가?
 - 220
 - 250
 - 270
 - 300
 - 조명기구나 소형전기구에 전력을 공급하는 것으로 상점이나 백화점, 전시장 등에서 조명기구의 위치를 빈번하게 바꾸는 곳에 사용되는 것은?
 - 라이팅덕트
 - 다운라이트
 - 코퍼라이트
 - 스포트라이트
 - 전선 재료의 구비 조건 중 틀린 것은?
 - 접속이 쉬울 것
 - 도전율이 적을 것
 - 가요성이 풍부할 것
 - 내구성이 크고 비중이 작을 것
 - 피뢰기의 접지선에 사용하는 연동선 굵기는 최소 몇 mm² 이상인가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
 - 2.5
 - 4
 - 6
 - 3.2

2과목 : 전력공학


- 초고압 송전계통에 단권변압기가 사용되는데 그 이유로 볼 수 없는 것은?
 - 효율이 높다
 - 단락전류가 적다
 - 전압변동률이 적다

- ① 차단기 ② 단로기
- ③ 전력용 퓨즈 ④ 부하 개폐기

39. 보호계전기와 그 사용 목적이 잘못된 것은?
- ① 비율차동계전기 : 발전기 내부 단락 검출용
 - ② 전압평형계전기 : 발전기 출력측 PT 퓨즈 단선에 의한 오작동 방지
 - ③ 역상과전류계전기 : 발전기 부하 불평형 회전자 과열소손
 - ④ 과전압계전기 : 과부하 단락사고
40. 송전선로의 정상임피던스를 Z_1 , 역상임피던스를 Z_2 , 영상임피던스를 Z_0 라 할 때 옳은 것은?
- ① $Z_1=Z_2=Z_0$ ② $Z_1=Z_2 < Z_0$
 - ③ $Z_1 > Z_2=Z_0$ ④ $Z_1 < Z_2=Z_0$

3과목 : 전기기기

41. 그림과 같은 회로에서 전원전압의 실효치 200[V], 점호각 30°일 때 출력전압은 약 몇 V 인가? (단, 정상상태이다.)

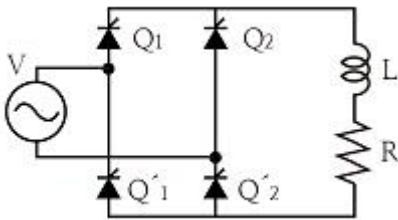

- ① 157.8 ② 168.0
 - ③ 177.8 ④ 187.8
42. 분권발전기의 회전 방향을 반대로 하면 일어나는 현상은?
- ① 전압이 유기된다 ② 발전기가 소손된다
 - ③ 잔류자기가 소멸된다 ④ 높은 전압이 발생한다.
43. 극수가 24일 때, 전기각 180°에 해당되는 기계각은?
- ① 7.5° ② 15°
 - ③ 22.5° ④ 30°
44. 단락비가 큰 동기기의 특징으로 옳은 것은?
- ① 안정도가 떨어진다
 - ② 전압 변동률이 크다
 - ③ 선로 충전용량이 크다
 - ④ 단자 단락 시 단락 전류가 적게 흐른다
45. 단상 직권 정류자 전동기에서 보상권선과 저항도선의 작용을 설명한 것 중 틀린 것은?
- ① 보상권선은 역률을 좋게 한다
 - ② 보상권선은 변압기의 기전력을 크게 한다
 - ③ 보상권선은 전기자 반작용을 제거해 준다
 - ④ 저항도선은 변압기 기전력에 의한 단락전류를 작게한다
46. 5 kVA, 3000/200 V 의 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압 120V, 동손 150W 라 하면 %저항강하는 약 몇 %인가?
- ① 2 ② 3
 - ③ 4 ④ 5

47. 변압기의 규약효율 산출에 필요한 기본요건이 아닌 것은?
- ① 파형은 정현파를 기준으로 한다
 - ② 별도의 지정이 없는 경우 역률은 100% 기준이다
 - ③ 부하손은 40°C를 기준으로 보정한 값을 사용한다
 - ④ 손실은 각 권선에 대한 부하손의 합과 무부하손의 합이다
48. 직류기에 보극을 설치하는 목적은?
- ① 정류 개선 ② 토크의 증가
 - ③ 회전수 일정 ④ 기동토크의 증가
49. 4극 3상 동기기가 48개의 슬롯을 가진다. 전기자 권선 분포 계수 K_d 를 구하면 약 얼마인가?
- ① 0.923 ② 0.945
 - ③ 0.957 ④ 0.969
50. 슬립 s_t 에서 최대 토크를 발생하는 3상 유도전동기에 2차측 한 상의 저항을 r_2 라 하면 최대토크로 기동하기위한 2차측 한 상에 외부로부터 가해 주어야 할 저항은?
- ① $\frac{1-s_t}{s_t} r_2$ ② $\frac{1+s_t}{s_t} r_2$
 - ③ $\frac{r_2}{1-s_t}$ ④ $\frac{r_2}{s_t}$
51. 어떤 단상변압기의 2차 무부하 전압이 240V 이고, 정격 부하시의 2차 단자 전압이 230V 이다 전압 변동률은 약 몇 % 인가?
- ① 4.35 ② 5.15
 - ③ 6.65 ④ 7.35
52. 일반적인 농형 유도전동기에 비하여 2중 농형 유도전동기의 특징으로 옳은 것은?
- ① 손실이 적다 ② 슬립이 크다
 - ③ 최대 토크가 크다 ④ 기동 토크가 크다
53. 유도전동기의 안정 운전의 조건은? (단, T_m : 전동기 토크, T_L : 부하토크, n : 회전수)
- ① $\frac{dT_m}{dn} < \frac{dT_L}{dn}$ ② $\frac{dT_m}{dn} = \frac{dT_L^2}{dn}$
 - ③ $\frac{dT_m}{dn} > \frac{dT_L}{dn}$ ④ $\frac{dT_m}{dn} \neq \frac{dT_L^2}{dn}$
54. 사이리스터에서 게이트 전류가 증가하면?
- ① 순방향 저지전압이 증가한다
 - ② 순방향 저지전압이 감소한다
 - ③ 역방향 저지전압이 증가한다
 - ④ 역방향 저지전압이 감소한다
55. 60Hz 인 3상 8극 및 2극의 유도전동기를 차동중속으로 접속하여 운전할 때의 무부하속도 [rpm] 는?
- ① 720 ② 900
 - ③ 1000 ④ 1200


56. 원통형 회전자를 가진 동기발전기는 부하각 δ 가 몇 도일 때 최대 출력을 낼 수 있는가?
 ① 0° ② 30°
 ③ 60° ④ 90°
57. 직류발전기의 병렬운전에 있어서 균압선을 붙이는 발전기는?
 ① 타여자발전기
 ② 직권발전기와 분권발전기
 ③ 직권발전기와 복권발전기
 ④ 분권발전기와 복권발전기
58. 변압기의 절연내력시험 방법이 아닌 것은?
 ① 가압시험 ② 유도시험
 ③ 무부하시험 ④ 충격전압시험
59. 직류발전기의 유기기전력이 230V, 극수가 4, 정류자 편수가 162인 정류자 편간 평균전압은 약 몇 V 인가? (단, 권선법은 중권이다)
 ① 5.68 ② 6.28
 ③ 9.42 ④ 10.2
60. 동기발전기의 단자 부근에서 단락이 일어났다고 하면 단락 전류는 어떻게 되는가?
 ① 전류가 계속 증가한다
 ② 큰 전류가 증가와 감소를 반복한다
 ③ 처음에는 큰 전류이나 점차 감소한다
 ④ 일정한 큰 전류가 지속적으로 흐른다

4과목 : 회로이론 및 제어공학

61. 다음과 같은 시스템에 단위계단입력 신호가 가해졌을 때 지연시간에 가장 가까운 값[sec]은?

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{s+1}$$


- ① 0.5 ② 0.7
 ③ 0.9 ④ 1.2
62. 그림에서 ①에 알맞은 신호 이름은?

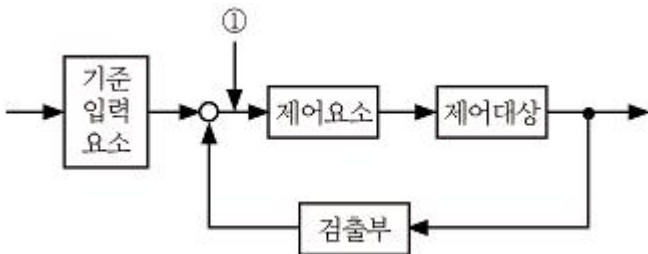

- ① 조작량 ② 제어량
 ③ 기준입력 ④ 동작신호
63. 드모르간의 정리를 나타낸 식은?

- ① $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ ② $\overline{A+B} = \overline{A} + \overline{B}$
 ③ $\overline{A \cdot B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ ④ $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$

64. 다음 단위 계환 제어계의 미분방정식은?

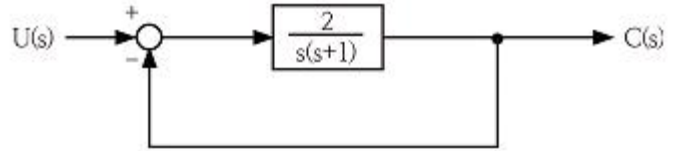

- ① $\frac{d^2c(t)}{dt^2} + \frac{dc(t)}{dt} + c(t) = 2u(t)$
 ② $\frac{d^2c(t)}{dt^2} + \frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = u(t)$
 ③ $\frac{d^2c(t)}{dt^2} + \frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = 5u(t)$
 ④ $\frac{d^2c(t)}{dt^2} + \frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = 2u(t)$

65. 특성방정식이 다음과 같다. 이를 z 변환하여 z 평면도에 도시할 때 단위 원 밖에 놓일 근은 몇 개인가?

$$(s+1)(s+2)(s-3) = 0$$

- ① 0 ② 1
 ③ 2 ④ 3

66. 다음 진리표의 논리소자는?

입력		출력
A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

- ① OR ② NOR
 ③ NOT ④ NAND

67. 근궤적이 s평면의 jw축과 교차할 때 페루프의 제어계는?


- ① 안정하다. ② 알 수 없다.
 ③ 불안정하다. ④ 임계상태이다.

68. 특성방정식 $s^3+2s^2+(k+3)s+10=0$ 에서 Routh 안정도 판별법으로 판별시 안정하기 위한 k의 범위는?

- ① $k > 2$ ② $k < 2$
 ③ $k > 1$ ④ $k < 1$

69. 그림과 같은 신호흐름 선도에서 전달함수 $\frac{Y(s)}{X(s)}$ 는 무엇

인가?

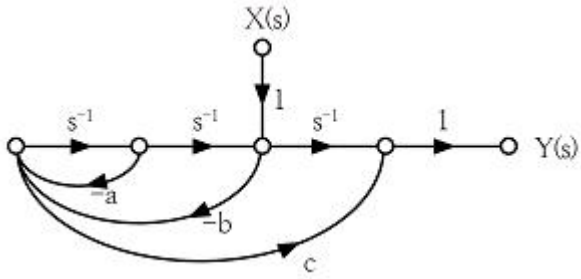


- ① $\frac{s+a}{s^2+as-b^2}$
- ② $\frac{-bcs^2+s}{s^2+as+b}$
- ③ $\frac{-bcs^2+s+a}{s^2+as}$
- ④ $\frac{-bcs^2+s+a}{s^2+as+b}$

70. $G(s)H(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$ 의 특여유[dB]는?

- ① 20
- ② -20
- ③ 0
- ④ ∞

71. $R_1=R_2=100\Omega$ 이며, $L_1=5H$ 인 회로에서 시정수는 몇 sec 인가?

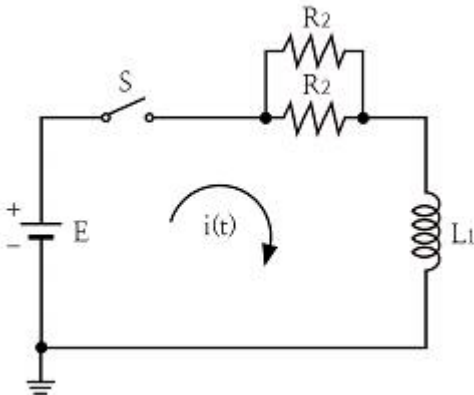

- ① 0.001
- ② 0.01
- ③ 0.1
- ④ 1


72. 최대값이 10V인 정현파 전압이 있다. $t=0$ 에서의 순시값이 5V이고 이 순간에 전압이 증가하고 있다. 주파수가 60Hz 일 때, $t=2ms$ 에서의 전압의 순시값 [V]은?

- ① $10 \sin 30^\circ$
- ② $10 \sin 43.2^\circ$
- ③ $10 \sin 73.2^\circ$
- ④ $10 \sin 103.2^\circ$

73. 비접지 3상 Y회로에서 전류 $I_a=15+j2A$, $I_b=-20-j14A$ 일 경우 I_c [A]는?

- ① $5+j12$
- ② $-5+j12$
- ③ $5-j12$
- ④ $-5-j12$

74. 그림과 같은 회로의 구동점 임피던스 Z_{ab} 는?

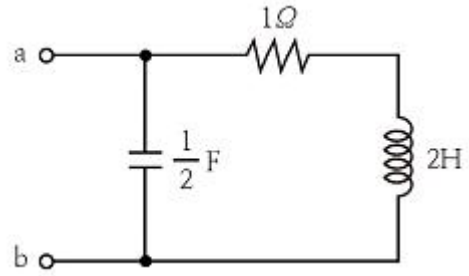


- ① $\frac{2(2s+1)}{2s^2+s+2}$
- ② $\frac{2s+1}{2s^2+s+2}$
- ③ $\frac{2(2s-1)}{2s^2+s+2}$
- ④ $\frac{2s^2+s+2}{2(2s+1)}$

75. 콘덴서 C[F]에 단위 임펄스의 전류원을 접속하여 동작 시키면 콘덴서의 전압 $V_c(t)$ 는? (단, $u(t)$ 는 단위계단 함수이다.)


- ① $V_c(t)=C$
- ② $V_c(t)=Cu(t)$
- ③ $V_c(t) = \frac{1}{C}$
- ④ $V_c(t) = \frac{1}{C}u(t)$

76. 그림과 같은 구형파의 라플라스 변환은?

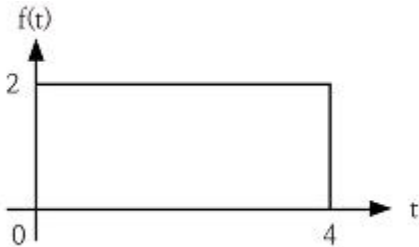

- ① $\frac{2}{s}(1-e^{-4s})$
- ② $\frac{2}{s}(1-e^{-4s})$
- ③ $\frac{4}{s}(1-e^{-4s})$
- ④ $\frac{4}{s}(1-e^{-4s})$

77. 그림과 같은 회로의 콘덕턴스 G_2 에 흐르는 전류 i 는 몇 A 인가?

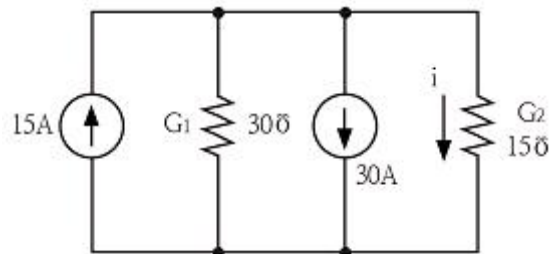

- ① -5
- ② 5
- ③ -10
- ④ 10


78. 분포정수 전송회로에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① $\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$ 인 회로를 무왜형 회로라 한다.
- ② $R=G=0$ 인 회로를 무손실 회로라 한다.

③ 무손실 회로와 무왜형 회로의 감쇠정수는 \sqrt{RG} 이다.


④ 무손실 회로와 무왜형 회로에서의 위상속도는 $\frac{1}{\sqrt{LC}}$ 이다.

79. 다음 회로에서 절점 a와 절점 b의 전압이 같은 조건은?

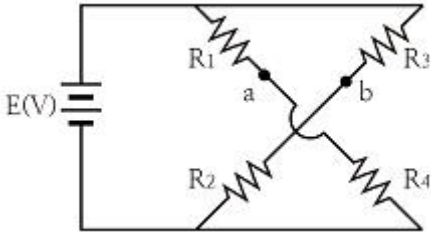

- ① $R_1R_3=R_2R_4$
- ② $R_1R_2=R_3R_4$
- ③ $R_1+R_3=R_2+R_4$
- ④ $R_1+R_2=R_3+R_4$

80. 그림과 같은 파형의 파고율은?

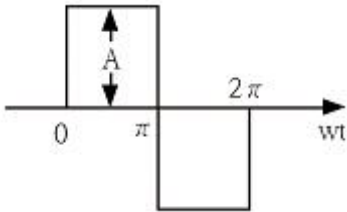

- ① 1
- ② 2
- ③ $\sqrt{2}$
- ④ $\sqrt{3}$

5과목 : 전기설비기술기준 및 판단기준

- 81. 가설선에 의하여 시설하는 안테나가 있다 이 안테나 주위에 경동연선을 사용한 고압가공전선이 지나가고 있다면 수평 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가?
① 40 ② 60
③ 80 ④ 100
- 82. 지중에 매설되어 있는 금속제 수도관을 각종 접지공사의 접지극으로 사용하려면 대지와와의 전기저항 값이 몇 Ω 이하의 값을 유지하여야 하는가?
① 1 ② 2
③ 3 ④ 5
- 83. 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우에는 소선이 최소 몇 가닥 이상이어야 하는가?
① 3 ② 4
③ 5 ④ 6
- 84. 옥내의 저압전선으로 나전선 사용이 허용되지 않는 경우는?
① 금속관공사에 의하여 시설하는 경우
② 버스덕트공사에 의하여 시설하는 경우
③ 라이팅덕트공사에 의하여 시설하는 경우
④ 애자사용공사에 의하여 전개된 곳에 전기로용 전선을 시설하는 경우
- 85. 가공전선로의 지지물에 취급자가 오르고 내리는 데 사용하

는 발판 볼트 등은 지표상 몇 m 미만에 시설하여서는 아니 되는가?

- ① 1.2 ② 1.5
- ③ 1.8 ④ 2.0

- 86. 철도·케도 또는 자동차도의 전용터널 안의 전선로의 시설 방법으로 틀린 것은?
① 고압전선은 케이블공사로 하였다
② 저압전선을 가요전선관 공사에 의하여 시설하였다
③ 저압전선으로 지름 2.0mm의 경동선을 사용하였다
④ 저압전선을 애자사용공사에 의하여 시설하고 이를 레일 면상 또는 노면상 2.5m 이상의 높이로 유지하였다
- 87. 수소냉각식 발전기 등의 시설기준으로 틀린 것은?
① 발전기 안의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것
② 수소를 통하는 관은 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가질 것
③ 발전기 안의 수소의 순도가 95% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
④ 발전기 안의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
- 88. 과전류차단기로 저압전선에 사용하는 80A 퓨즈를 수평으로 붙이고, 정격전류의 1.6배 전류를 통한 경우에 몇 분 안에 용단되어야 하는가? (단, IEC 표준을 도입한 과전류차단기로 저압전선에 사용하는 퓨즈는 제외한다)
① 30분 ② 60분
③ 120분 ④ 180분
- 89. 조상기의 내부에 고장이 생긴 경우 자동적으로 전로로 부터 차단하는 장치는 조상기의뱅크용량이 몇 kVA 이상이어야 시설하는가?
① 5000 ② 10000
③ 15000 ④ 20000
- 90. 발열선율을 도로, 주차장 또는 조영물의 조영재에 고정시켜 시설하는 경우 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?
① 100 ② 150
③ 200 ④ 300
- 91. 전로에 400V를 넘는 기계기구를 시설하는 경우 기계기구의 철대 및 금속제 외함의 접지저항은 몇 Ω 이상인가? (문제 오류로 실제 시험에서는 모두 정답처리 되었습니다. 여기서 가변을 누르면 정답처리됩니다.)
① 10 ② 30
③ 50 ④ 100
- 92. 사람이 접촉할 우려가 있는 경우 고압 가공전선과 상부 조영재의 옆쪽에서의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 전선은 경동연선이라고 한다.)
① 0.6 ② 0.8
③ 1.0 ④ 1.2
- 93. 특고압 가공전선로에서 사용전압이 60kV를 넘는 경우, 전회선로의 길이 몇 km 마다 유도전류가 3 μ A를 넘지않도록 하여야 하는가?
① 12 ② 40

- ③ 80 ④ 100
94. 고압의 계기용 변성기의 2차측 전로에는 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됨 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
- ① 제1종 접지공사 ② 제2종 접지공사
 ③ 제3종 접지공사 ④ 특별 제3종 접지공사
95. 가공 직류 절연 귀선은 특별한 경우를 제외하고 어느 전선에 준하여 시설하여야 하는가?
- ① 저압 가공전선 ② 고압 가공전선
 ③ 특고압 가공전선 ④ 가공 약전류 전선
96. 직선형의 철탑을 사용한 특고압 가공전선로가 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 몇 기 이하마다 내장 애자 장치가 되어 있는 철탑 1기를 시설하여야 하는가?
- ① 5 ② 10
 ③ 15 ④ 20
97. 옥외용 비닐절연전선을 사용한 저압가공전선이 횡단 보도교 위에 시설되는 경우에 그 전선의 노면상 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?
- ① 2.5 ② 3.0
 ③ 3.5 ④ 4.0
98. 애자사용 공사를 습기가 많은 장소에 시설하는 경우 전선과 조영재 사이의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가? (단, 사용전압은 440V인 경우이다.)
- ① 2.0 ② 2.5
 ③ 4.5 ④ 6.0
99. 저압 옥내 간선 및 분기회로의 시설 규정 중 틀린 것은?
- ① 저압 옥내 간선의 전원측 전로에는 간선을 보호하는 과전류차단기를 시설하여야 한다.
 ② 간선보호용 과전류차단기는 옥내 간선의 허용전류를 초과하는 정격전류를 가져야 한다.
 ③ 간선으로 사용하는 전선은 전기사용기계 기구의 정격전류 합계 이상의 허용전류를 가져야 한다.
 ④ 저압 옥내 간선과 분기점에서 전선의 길이가 3m 이하인 곳에 개폐기 및 과전류차단기를 시설하여야 한다.
100. 터널 등에 시설하는 사용전압이 220V인 전구선이 0.6/1kV EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어 케이블일 경우 단면적은 최소 몇 mm² 이상이어야 하는가?
- ① 0.5 ② 0.75
 ③ 1.25 ④ 1.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	②	②	③	②	④	④	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	②	②	③	①	②	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	④	①	③	①	②	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	③	①	①	①	②	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	②	③	②	②	③	①	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	②	④	④	③	③	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	④	④	②	②	④	①	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	①	①	④	②	①	③	②	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	③	①	①	③	③	③	③	③	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	④	②	③	①	②	②	③	②	②